



- ## NOTAS
- 1 - AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS EM CONFORMIDADE COM A NBR - 5419 - 1915.
  - 2 - TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO ESTAR RIGOROSAMENTE ATERRADAS.
  - 3 - OS CABOS DO ANEL DE EQUALIZAÇÃO, DEVERÃO SER ENTERRADOS A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,30m.
  - 4 - A FERRAGEM ADICIONAL A SER INSTALADA NOS PILARES PARA EFEITO DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER DE FERRAÇA CA-25, DIÂMETRO 8mm (Ø3/8")
  - 5 - A INSTALAÇÃO DA FERRAGEM ADICIONAL, BEM COMO AS INTERLIGAÇÕES DAS FERRAGENS HORIZONTAL, VERTICAIS E DE ATERRAMENTO, DEVERÃO SER EXECUTADAS PELA CONSTRUTORA DURANTE A A CONCRETAGEM DA ESTRUTURA.
  - 6 - AS CONEXÕES SUBTERRÂNEAS CABO/CABO, CABO/ARRE, CABO/ESTRUTURA DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE SOLDAS EXTERNAMENTE USANDO-SE OS MOLDES APROPRIADOS E SOLDAS CADEIWO Nº 90 ou ICL.
- ## OBS
- TODAS AS INSTALAÇÕES METÁLICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICAÇÃO ( ANTENAS, REFRIGERADORES, ETC ) DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PRÓXIMO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO PARA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL, E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSÍVEL, DESCARGA.

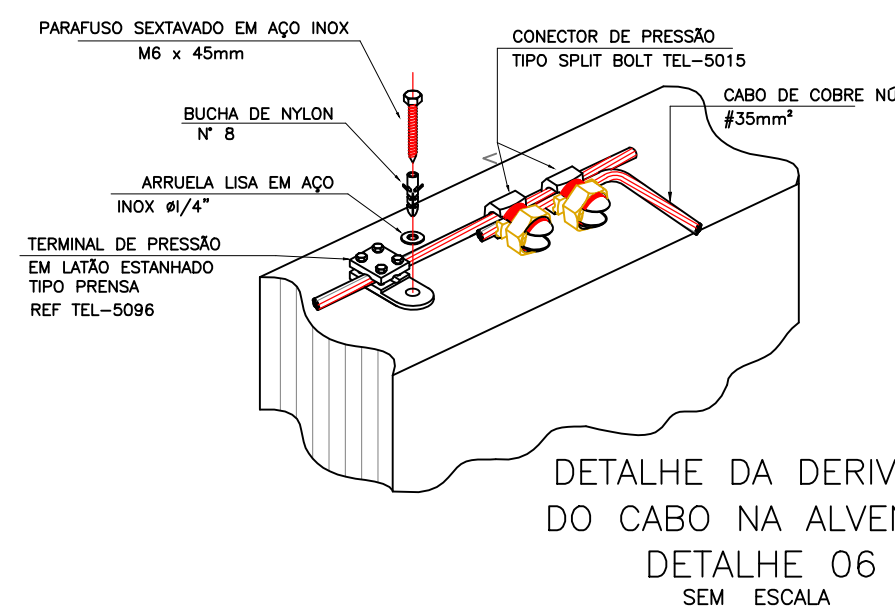

ÍNDICE DE REVISÕES					
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	EXEC.	VERIF.	RESP.
800	04/01/2020	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE E COMENTÁRIOS			

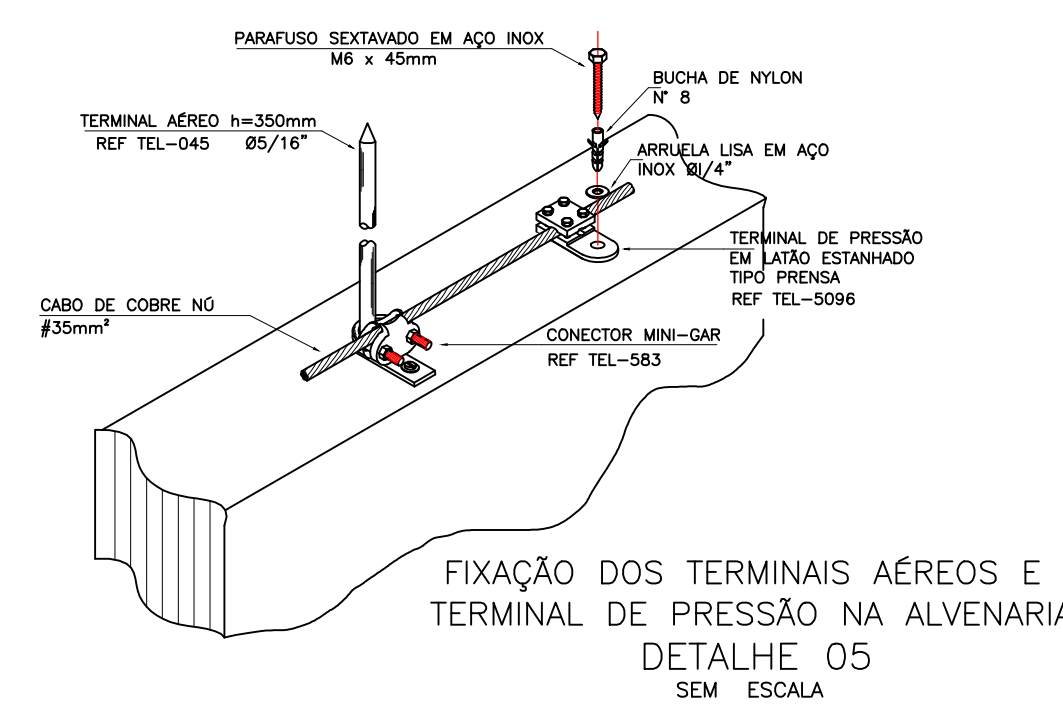

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA



**R2**  
ARQUITETURA E URBANISMO

624478470@GMAIL.COM

CEL: (35) 3242-1101

END: AV. MANOEL VIANA, 138

OBJETO

### REFORMA E AMPLIAÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL

### INFANTIL DR. CELSO LEÃO

[VERIFICAR O CUSTO - SISTEMA DE ORÇAMENTO](#)

### CORTESORIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO	EQUIPE TÉCNICA	PRAZOS
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>MELCHILANOS CARUNA</b> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>SEÇÃO 1.1</p> <p><b>INDICADA</b></p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>DATA</p> <p><b>JUN/2020</b></p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>VERED.</p> <p><b>03</b></p> </div> </div>		<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">02</div> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">03</div>

PROPOSTA

**XXX**