


CONFIGURAÇÃO DE FOLHAS	
	FOLHA Nº 01
COR	PREHA
01	01
02	02
03	03
04	04
05	05
06	06
07	07
08	08
09	09
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

PLANTA BAIXA
CAIXA D'ÁGUA - hidráulico
ESC: 1/100

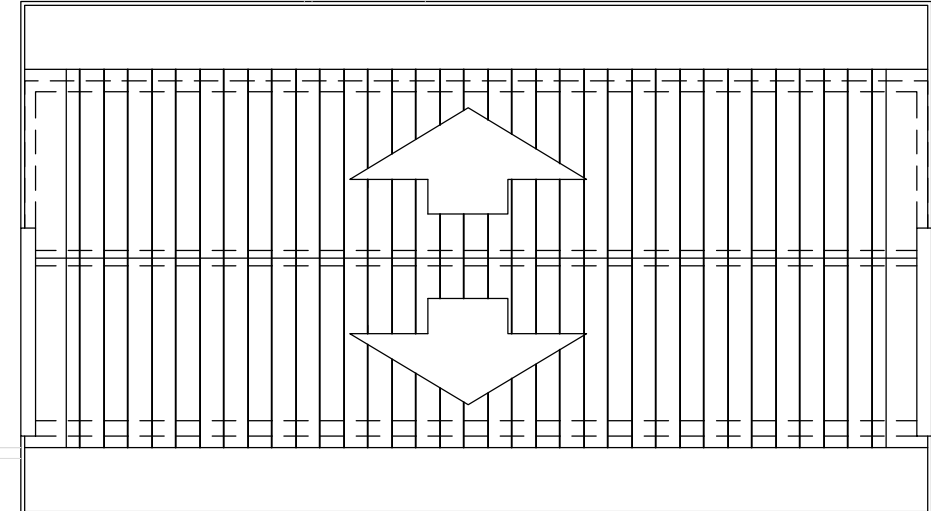

SISTEMA 02

SISTEMA 01

SISTEMA 03

SISTEMA 04

SISTEMA 05

Travessa SN 22

Travessa WE 72

DEB:

1- AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS DEVERÃO SER DE PVC, LINHA HIDRÁULICA SOLDÁVEL, NA COR MARROM. INSTALAÇÕES PREVIAS DE ÁGUA FRIA, CLASSE 15, PRESSÃO MÁXIMA $\pm 7,5$ KGF/CM² A 30°C, DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 5648 (FABRICAÇÃO TIPORE OU SIMILAR).

2- OS REGISTROS DE GAVETA E PRESSÃO PARA COMANDO DOS MANOS SERÃO EM BRONZE COM VOLANTE EXTRA REFORÇADO. QUANDO INTERNO SERÁ COM CANOPLA CROMADA, E QUANDO EXTERNO TERÁ ACABAMENTO BRILHO (FABRICAÇÃO DECA - LINHA TARGA C-40 OU SIMILAR). O FABRICANTE DEVERÁ MANTER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA LOCAL, NO ESTADO DO PARÁ, COM PESSOAS DE REPOSIÇÃO.

3- AS TORNEIRAS PARA LAVATÓRIOS E VALVULAS DE MICTÓRIOS, SERÃO METÁLICAS COM ACOMODAMENTO AUTOMÁTICO POR BOTÃO DE PRESSÃO (FABRICAÇÃO DECA - LINHA DECAMATIC 2200 OU SIMILAR), COM 10 ANOS DE GARANTIA. ESTALOS DE VEDOS ESTÃO DE ACORDO COM A NBR 10713/2009. O FABRICANTE DEVERÁ MANTER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA LOCAL, NO ESTADO DO PARÁ, COM PESSOAS DE REPOSIÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LEGENDA P/ ÁGUA FRIA:

CA — CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA

DE — DUCHA HIDRÁULICA

L — LAVATÓRIO

RP — REGISTRO DE PRESSÃO

TRC — TORNEIRA P/ FIM DE COZINHA

FP — FILTRO DE PAREDE

VD — VALVULA DE DESCARGA

AF — TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

AQ — TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE

R — COLUNA DE RECAQUE

TL — TORNEIRA DE LAVAGEM

TL' — TORNEIRA DE LAVAGEM ELÉTRICA

VS — TUBO DE DESCARGA P/ VASO SANITÁRIO

CH — CHUVEIRO

CH' — CHUVEIRO ELÉTRICO

RG — REGISTRO DE GAVETA

D — COLUNA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

NOTAS:

1- TODAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES COTADAS EM MILÍMETROS (MM) SERÃO EM PVC E AS COTADAS COM (X'') SERÃO EM PVC AGUATHERM

2- TODAS AS CONEXÕES DE ÁGUA FRIA, DE ESPERA PARA PEÇAS METÁLICAS (TORNEIRA, CHUVEIRO, FILTRO DE PAREDE, DUCHAS, ETC.) SERÃO DO TIPO BRM (SOLDA E ROSCA METÁLICA)

3- TODAS AS TUBULAÇÕES DE PVC PARA ÁGUA FRIA SERÃO CLASSE 15, EXCETO AS TUBULAÇÕES DE BUAÇÃO E RECAQUE QUE SERÃO CLASSE 20

3- TODAS OS PONTOS INDICADO COM (P) SERÃO ELÉTRICOS (CH', TL', L')

ÍNDICE DE REVISÕES					
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	EXEC.	VERIF.	RESP. APRO.
1					

ANANINDEUA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

RP REFORMA E AMPLIAÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL DR. CELSO LEÃO
PLANTA BAIXA
CAIXA D'ÁGUA - HIDRÁULICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	RESPONSÁVEL FISCAL:	RESPONSÁVEL SOCIAL:	RESPONSÁVEL AMBIENTAL:
RAUL VENTURA FERREIRA	ALFREDO DE MACHADO NETO	RAUL VENTURA FERREIRA	ALFREDO DE MACHADO NETO
CAVALCANTE	CAVALCANTE	CAVALCANTE	CAVALCANTE
INDICADA	JUN/2020	INDICADA	JUN/2020
XXX	XXX	XXX	XXX

RESPONSABILIDADE SOCIAL AO REPRODUZIR ESTE DOCUMENTO
MENOS PAPEL, MAIS ÁRVORES NA NATUREZA